



- SEXX SALIDA EXTERIOR
- ACXX ACCESO EDIFICIO
- ASX ASCENSOR
- SPXX SALIDA DE PLANTA
- EXTINTOR DE POLVO ABC
- EXTINTOR DE CO2
- BOCA DE INCENDIOS
- PULSADOR DE ALARMA
- ALARMA ACUSTICA
- CENTRAL DE ALARMA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	
FACULTAD DE CIENCIAS	
PLANO :	PLANO Nº
PLANTA SOTANO: PLAN DE EMERGENCIA	
POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
ESCALA: S/E	
FECHA: DICIEMBRE DE 2012	



- SEXX SALIDA EXTERIOR
- ACXX ACCESO EDIFICIO
- ASX ASCENSOR
- SPXX SALIDA DE PLANTA
- EXTINTOR DE POLVO ABC
- EXTINTOR DE CO2
- BOCA DE INCENDIOS
- PULSADOR DE ALARMA
- ALARMA ACUSTICA
- CENTRAL DE ALARMA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	
FACULTAD DE CIENCIAS	
PLANO :	2
PLANTA BAJA: PLAN DE EMERGENCIA	
POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
ESCALA:	S/E
FECHA:	DICIEMBRE DE 2012

- SEX SALIDA EXTERIOR
- ACXX ACCESO EDIFICIO
- ASX ASCENSOR
- SPXX SALIDA DE PLANTA
- EXTINTOR DE POLVO ABC
- EXTINTOR DE CO2
- BOCA DE INCENDIOS
- PULSADOR DE ALARMA
- ALARMA ACUSTICA
- CENTRAL DE ALARMA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS


PLANO N°
PLANTA TERCERA: PLAN DE EMERGENCIA


4

FOR EL SERVICIO DE PREVENION DE RIESGOS LABORALES

ESCALA: S/E

FECHA: DICIEMBRE DE 2012

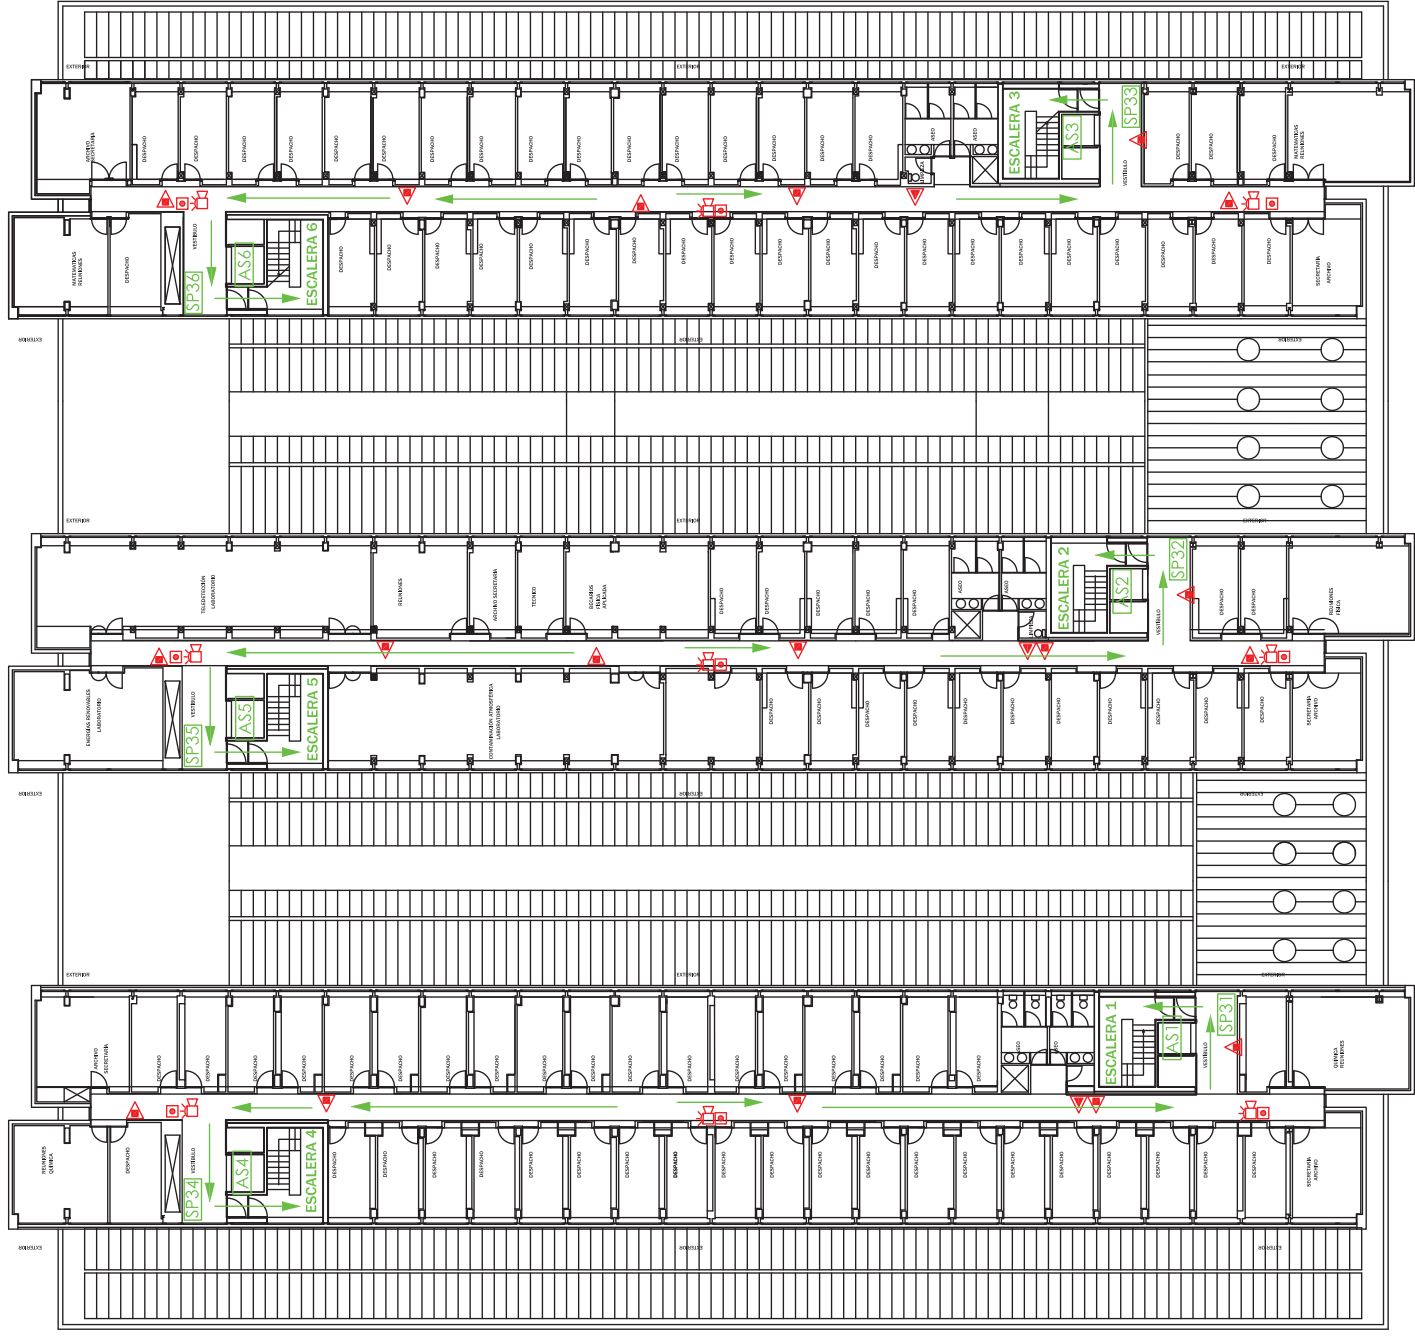

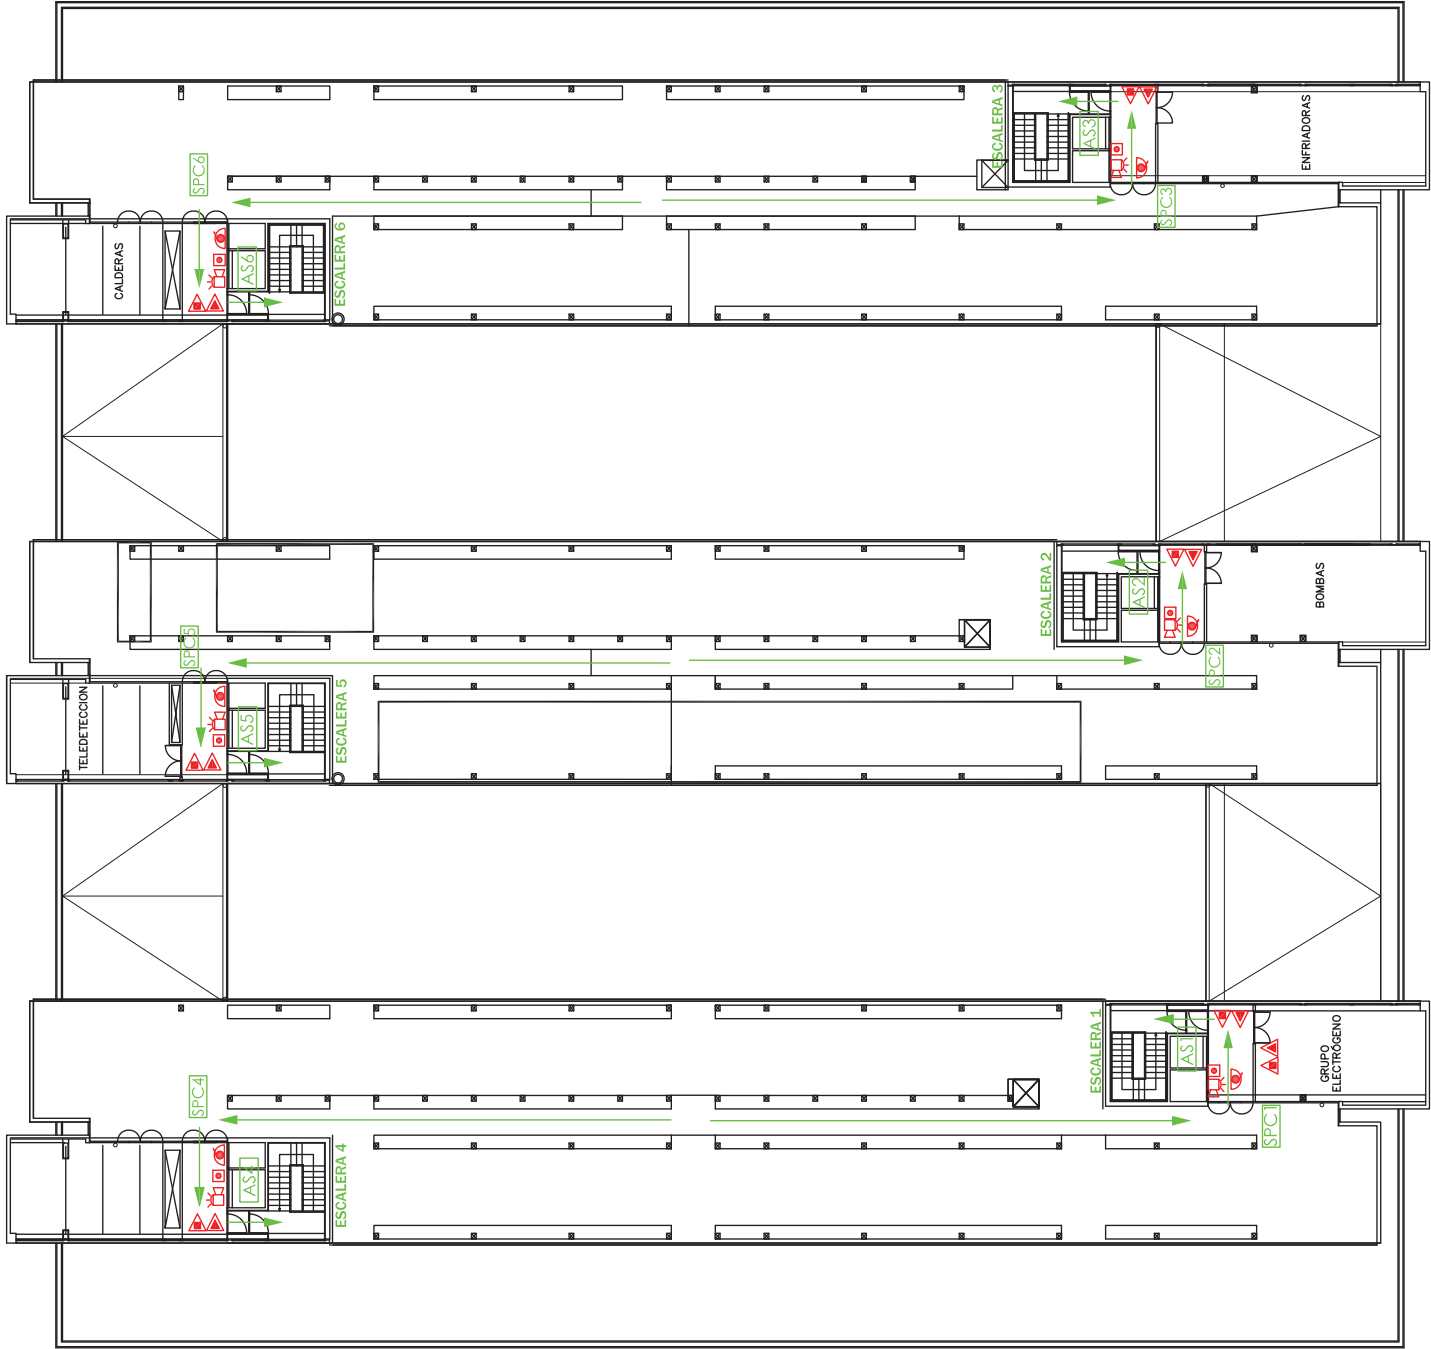

- SEX SALIDA EXTERIOR
- ACXX ACCESO EDIFICIO
- ASX ASCENSOR
- SPXX SALIDA DE PLANTA
- EXTINTOR DE POLVO ABC
- EXTINTOR DE CO2
- BOCA DE INCENDIOS
- PULSADOR DE ALARMA
- ALARMA ACUSTICA
- CENTRAL DE ALARMA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	
FACULTAD DE CIENCIAS	
PLANO :	PLANO N°
PLANTA CUBIERTA: PLAN DE EMERGENCIA	
POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	5
ESCALA:	S/E
FECHA:	DICIEMBRE DE 2012